


Przykład 1: Kocioł LogoBloc z obiegiem c.o. pompowym oraz układem regulacji temperatury c.w.u. w podgrzewaczu

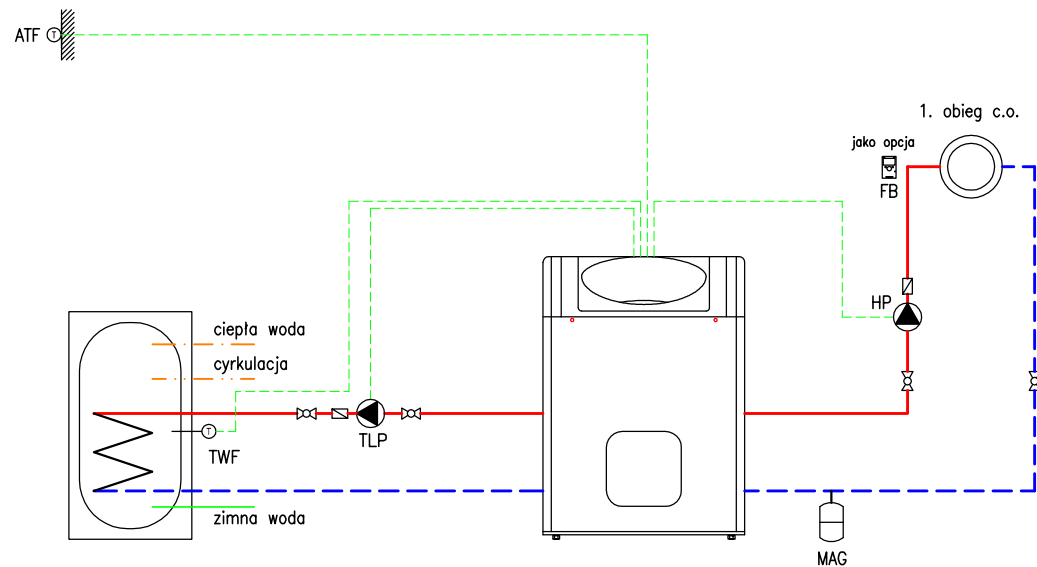

Automatyka:

WWF    czujnik temperatury c.w.u.

Legenda:

- ATF    czujnik temp. zewnętrznej QAC34 (w zakresie dostawy kotła)
- FB    regulator pokojowy RGT/RGB/RGTF \*)
- HP    pompa obiegowa c.o. \*)
- MAG    przeponowe naczynie wzbiornicze \*)
- TLP    pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. \*)
- TWF    czujnik temperatury c.w.u. WWF \*)
- \*)    wyposażenie dodatkowe

.....			
Inwestor .....			
Obiekt .....			
Temat .....			
Branża .....		Stadium .....	
	Imię i nazwisko .....	Nr uprawnień bud. ....	Podpis .....
Projektował	.....	.....	.....
Treść rys. ....		Skala .....	Data .....
		Nr rys. ....	.....