


Przykład 3: Kocioł LogoBloc z jednym obiegiem c.o. pompowym, z jednym obiegiem c.o. z zaworem mieszającym oraz układem regulacji temperatury c.w.u. w podgrzewaczu

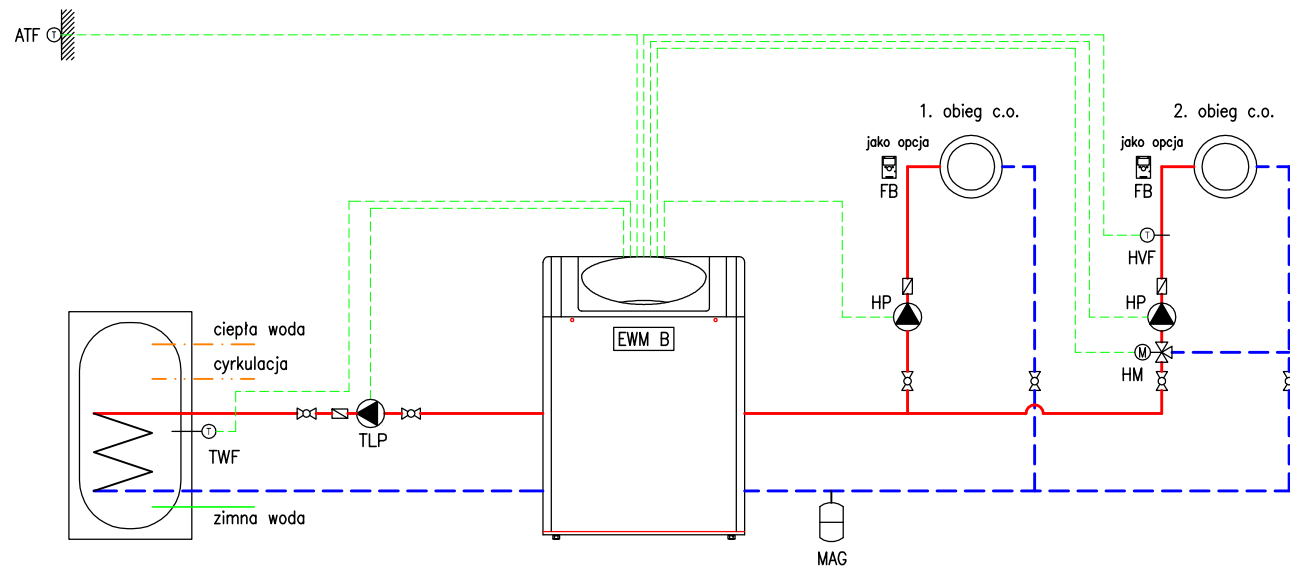

Automatyka:

EWM B moduł dla jednego obiegu c.o.  
z zaworem mieszającym \*)  
WWF czujnik temperatury c.w.u.

Legenda:

ATF czujnik temp. zewnętrznej QAC34  
(w zakresie dostawy kotła)  
FB regulator pokojowy RGT/RGB/RGBT \*)  
HM zawór mieszający obiegu c.o. \*)  
HP pompa obiegowa c.o. \*)  
HVF czujnik zasilania obiegu c.o. QAD36 - dostawa  
wraz z modulem EWM B  
MAG przeponowe naczynie wzbiornicze \*)  
TLP pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. \*)  
TWF czujnik temperatury c.w.u. WWF \*)  
\*) wyposażenie dodatkowe

.....			
Inwestor .....			
Obiekt .....			
Temat .....			
Branża .....		Stadium .....	
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień bud.	Podpis
Projektował	.....	.....	
Treść rys. ....		Skala .....	Data .....
		Nr rys. ....	.....