


Przykład 5: Kocioł LogoBloc z jednym obiegiem c.o. pompowym, z jednym obiegiem c.o. z zaworem mieszającym oraz układem regulacji temperatury c.w.u. w podgrzewaczu

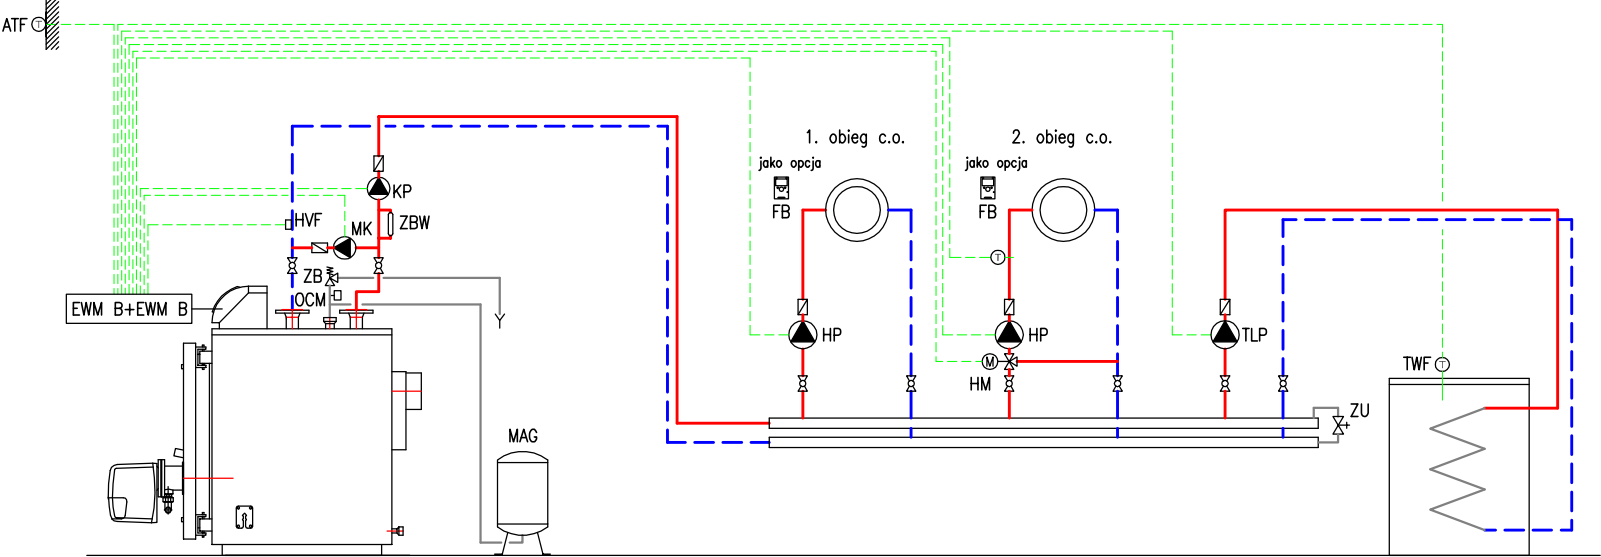

Automatyka:

2xEWM B moduł dla jednego obiegu c.o.
z zaworem mieszającym lub dla
pompy obiegowej MK *)
WWF czujnik temperatury c.w.u.

Legenda:

ATF czujnik temp. zewnętrznej QAC34
FB regulator pokojowy RGT/RGB/RGTF *)
MK pompa obiegowa *)
KP pompa kotłowa *)
HVF czujnik zasilania obiegu c.o. QAD36
- dostawa wraz z modulem EWM B

ZB zawór bezpieczeństwa *)
ZBW zabezpieczenie przed brakiem wody *)
OCM ogranicznik ciśnienia *)
MAG przeponowe naczynie wzbiorcze *)
HM zawór mieszający obiegu c.o. *)
HP pompa obiegowa c.o. *)
TLP pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. *)
TWF czujnik temperatury c.w.u. WWF *)
ZU zawór upustowy *)

*) wyposażenie dodatkowe
1) konieczny w przypadku zabezpieczenia
powyżej 3 bar

.....			
Inwestor			
Obiekt			
Temat			
Branża		Stadium	
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień bud.	Podpis
Projektował	
Treść rys.		Skala	Data
		Nr rys.